

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年12月9日对成都东部新区第二人民医院项目废水、废气进行现场采样及检测，对项目噪声进行现场检测，并于2025年12月9日~2025年12月15日对所采集的废水、废气样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438752°；E:104.353229°）。

2、检测项目

检测项目见表2-1、2-2、2-3。

表 2-1 无组织废气检测项目

检测点位	检测项目
1#点（污水处理站西南侧） (N:30.438589°；E:104.353122°)	氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度
2#点（污水处理站西侧） (N:30.438671°；E:104.353227°)	
3#点（污水处理站西北侧） (N:30.438752°；E:104.353229°)	

表 2-2 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438725°；E:104.353234°)	五日生化需氧量、动植物油、总氰化物、粪大肠菌群、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、化学需氧量、总磷	无色、无臭、透明、无浮油

表 2-3 噪声检测项目

检测点位	检测项目	检测时段
1#点（项目西侧厂界外，高于围墙0.5m） (N:30.439046°；E:104.353181°)	等效连续A声级 ($L_{Aeq,T}$)	昼间、夜间
2#点（项目北侧厂界外，高于围墙0.5m） (N:30.429108°；E:104.353037°)		
3#点（项目东侧厂界外，距地面1.5m） (N:30.438075°；E:104.354098°)		

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	4 mg/L
		万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89	可见分光光度计 722S	2017031	0.01 mg/L
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	隔水式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	20 MPN/L
		电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB7494-87	可见分光光度计 722S	2017031	0.05 mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	可见分光光度计 722S	2017031	0.01 mg/L
总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	可见分光光度计 722S	2017031	0.004 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	生化培养箱 SPX-250BE	2019028	0.5 mg/L
		生化培养箱 LRH-150	2017043	
		酸式滴定管	/	
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 SCOD-102	2019019	4 mg/L
		COD 消解器 HCA-102	2017020	
		50ml 酸式滴定管	/	

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪 OIL-760	2017011	0.06 mg/L
石油类				0.06 mg/L
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022	/	/	/
氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999	可见分光光度计 722S	2017031	0.03 mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	可见分光光度计 722S	2017031	0.01 mg/m ³
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003 年)第三篇 空气质量监测 第一章	可见分光光度计 722S	2017031	0.001 mg/m ³
甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	气相色谱仪 GC7900	2018012	0.06 mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	声级计 AWA5688	2024016	/
	环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ706-2014	声校准器 AWA6022A	2024017	

4、检测结果评价标准

检测结果评价标准见表 4-1、4-2、4-3。

表 4-1 无组织废气排放限值

检测项目	执行标准	排放限值
氨 (mg/m ³)	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 表 3	1.0
硫化氢 (mg/m ³)		0.03
臭气浓度 (无量纲)		10
氯气 (mg/m ³)		0.1
甲烷 (%)		1

表 4-2 废水排放限值

检测项目	执行标准	排放限值
化学需氧量（mg/L）	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 表 2 预处理标准	250
五日生化需氧量（mg/L）		100
挥发酚（mg/L）		1.0
阴离子表面活性剂（mg/L）		10
总氰化物（mg/L）		0.5
粪大肠菌群（MPN/L）		5000
悬浮物（mg/L）		60
动植物油（mg/L）		20
石油类（mg/L）		20
总磷（mg/L）		/

表 4-3 噪声排放限值 等效连续 A 声级 $L_{Aeq,T}$: dB(A)

声环境 功能区类别	执行标准	时段	
		昼间	夜间
2 类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 表 1	60	50

5、检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1、5-2、5-3。

表 5-1 无组织废气检测结果及评价

检测点位	项目名称	检测结果				标准 限值	评价 结论
		第一次	第二次	第三次	第四次		
1#点(污水处理站西南侧)	氨 (mg/m³)	0.15	0.14	0.16	0.14	1.0	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.14	0.16	0.16	0.14		
3#点(污水处理站西北侧)		0.16	0.17	0.15	0.15		
最高浓度值		0.17					
1#点(污水处理站西南侧)	硫化氢 (mg/m³)	0.009	0.010	0.009	0.010	0.03	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.011	0.011	0.011	0.010		
3#点(污水处理站西北侧)		0.009	0.010	0.011	0.012		
最高浓度值		0.012					
1#点(污水处理站西南侧)	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	10	符合
2#点(污水处理站西侧)		<10	<10	<10	<10		
3#点(污水处理站西北侧)		<10	<10	<10	<10		
最高浓度值		<10					
1#点(污水处理站西南侧)	氯气 (mg/m³)	0.09	0.09	0.08	0.08	0.1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.07	0.07	0.06	0.06		
3#点(污水处理站西北侧)		0.04	0.05	0.05	0.04		
最高浓度值		0.09					
1#点(污水处理站西南侧)	甲烷 (%)	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.0006	0.0006	0.0006	0.0006		
3#点(污水处理站西北侧)		0.0006	0.0006	0.0006	0.0006		
最高浓度值		0.0007					



表 5-2 废水检测结果及评价

检测项目	检测结果				标准 限值	评价 结论
	第一次	第二次	第三次	平均值		
化学需氧量（mg/L）	67	51	60	59	250	符合
五日生化需氧量（mg/L）	17.1	19.4	17.8	18.1	100	符合
动植物油（mg/L）	0.38	0.38	0.37	0.38	20	符合
粪大肠菌群（MPN/L）	3.2×10^2	4.7×10^2	4.9×10^2	4.3×10^2	5000	符合
阴离子表面活性剂 （mg/L）	0.682	0.816	0.730	0.743	10	符合
总氰化物（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.5	符合
挥发酚（mg/L）	0.03	0.03	0.04	0.03	1.0	符合
石油类（mg/L）	0.21	0.21	0.18	0.20	20	符合
悬浮物（mg/L）	17	13	14	15	60	符合
总磷（mg/L）	1.05	1.29	1.22	1.19	/	/

备注：低于方法检出限的检验结果，用“方法检出限+L”表示。

表 5-3 噪声检测结果及评价

单位：dB(A)

检测点位	检测结果			标准限值		评价 结论
	昼间	夜间	夜间最大声级	昼间	夜间	
1#点（项目西侧厂界外，高于围墙 0.5m）	55	47	55	60	50	符合
2#点（项目北侧厂界外，高于围墙 0.5m）	54	44	55			
3#点（项目东侧厂界外，距地面 1.5m）	55	44	56			

备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A)。



注：★为废水检测点位

○为无组织废气检测点位

▲为噪声检测点位

●为噪声源

(以下空白)

报告编制：斗孟特； 审核： ； 签发：陈余

日期：2025.12.26； 日期：2025.12.26； 日期：2025.12.26

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2025 年 11 月 26 日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样，并于 2025 年 11 月 26 日~2025 年 11 月 28 日对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438991°；E:104.353400°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438723°；E:104.353130°)	粪大肠菌群	无色、无臭、 透明、无浮油

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析及方法来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	20 MPN/L
		隔水式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	4.9×10 ²

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 3 月 31 日对成都东部新区第二人民医院项目废水、废气进行现场采样及检测，对项目噪声进行现场检测，并于 2026 年 3 月 31 日~2026 年 4 月 6 日对所采集的废水、废气样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438160°；E:104.353300°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1、2-2、2-3。

表 2-1 无组织废气检测项目

检测点位	检测项目
1#点（污水处理站西北侧） (N:30.438765°；E:104.353240°)	氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度
2#点（污水处理站西侧） (N:30.439073°；E:104.353118°)	
3#点（污水处理站西南侧） (N:30.438402°；E:104.3532952°)	

表 2-2 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438583°；E:104.353198°)	五日生化需氧量、动植物油、 总氰化物、粪大肠菌群、挥发酚、 化学需氧量、总磷、阴离子表面 活性剂、悬浮物、石油类、流量	微黄、微臭、 浑浊、无浮油

表 2-3 噪声检测项目

检测点位	检测项目	检测时段
1#点（项目东侧厂界外，距地面 1.5m） (N:30.438155°；E:104.354268°)	等效连续 A 声级 ($L_{Aeq,T}$)	昼间、夜间
2#点（项目西侧厂界外，高于围墙 0.5m） (N:30.438208°；E:104.352990°)		
3#点（项目北侧厂界外，距地面 1.5m） (N:30.438762°；E:104.353427°)		



5、检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1、5-2、5-3。

表 5-1 无组织废气检测结果及评价

检测点位	项目名称	检测结果				标准 限值	评价 结论
		第一次	第二次	第三次	第四次		
1#点(污水处理站西北侧)	氨 (mg/m ³)	0.16	0.17	0.18	0.17	1.0	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.15	0.18	0.18	0.18		
3#点(污水处理站西南侧)		0.16	0.18	0.18	0.16		
最高浓度值		0.18					
1#点(污水处理站西北侧)	硫化氢 (mg/m ³)	0.008	0.009	0.009	0.008	0.03	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.009	0.009	0.009	0.010		
3#点(污水处理站西南侧)		0.010	0.010	0.009	0.010		
最高浓度值		0.010					
1#点(污水处理站西北侧)	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	10	符合
2#点(污水处理站西侧)		<10	<10	<10	<10		
3#点(污水处理站西南侧)		<10	<10	<10	<10		
最高浓度值		<10					
1#点(污水处理站西北侧)	氯气 (mg/m ³)	0.07	0.05	0.06	0.06	0.1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.04	0.04	0.03	0.04		
3#点(污水处理站西南侧)		0.06	0.07	0.08	0.07		
最高浓度值		0.08					
1#点(污水处理站西北侧)	甲烷 (%)	0.0005	0.0004	0.0005	0.0005	1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
3#点(污水处理站西南侧)		0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
最高浓度值		0.0005					

表 5-2 废水检测结果及评价

检测项目	检测结果				标准 限值	评价 结论
	第一次	第二次	第三次	平均值		
化学需氧量 (mg/L)	71	61	75	69	250	符合
五日生化需氧量 (mg/L)	17.0	15.8	17.9	16.9	100	符合
动植物油 (mg/L)	0.88	0.87	0.85	0.87	20	符合
粪大肠菌群 (MPN/L)	1.1×10^2	1.4×10^2	1.2×10^2	1.2×10^2	5000	符合
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.555	0.689	0.617	0.620	10	符合
总氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.5	符合
挥发酚 (mg/L)	0.02	0.03	0.04	0.03	1.0	符合
石油类 (mg/L)	0.49	0.48	0.44	0.47	20	符合
悬浮物 (mg/L)	18	14	19	17	60	符合
总磷 (mg/L)	2.31	2.21	2.14	2.22	/	/
流量 (m ³ /s)	2.6	2.4	2.5	2.5	/	/

备注：低于方法检出限的检验结果，用“方法检出限+L”表示。

表 5-3 噪声检测结果及评价

单位：dB(A)

检测点位	检测结果			标准限值		评价 结论
	昼间	夜间	夜间最大声级	昼间	夜间	
1#点(项目东侧厂界外 1m, 距地面 1.5m)	58	46	59	60	50	符合
2#点(项目西侧厂界外 1m, 高于围墙 0.5m)	58	48	58			
3#点(项目北侧厂界外 1m, 距地面 1.5m)	57	47	55			

备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A)。

检测点位布点示意图



注：★为废水检测点位

○为无组织废气检测点位

▲为噪声检测点位

(以下 空 白)

报告编制： 叶孟婷 ； 审核： 王明 ； 签发： 陈永

日期： 2024.4.15 ； 日期： 2024.4.15 ； 日期： 2024.4.15

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 6 月 25 日对成都东部新区第二人民医院项目废水、废气进行现场采样及检测，对项目噪声进行现场检测，并于 2026 年 6 月 25 日~2026 年 7 月 1 日对所采集的废水、废气样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438793°；E:104.353267°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1、2-2、2-3。

表 2-1 无组织废气检测项目

检测点位	检测项目
1#点（污水处理站西北侧） (N:30.438773°；E:104.353222°)	氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度
2#点（污水处理站西侧） (N:30.438692°；E:104.353212°)	
3#点（污水处理站西南侧） (N:30.438636°；E:104.353111°)	

表 2-2 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438754°；E:104.353227°)	五日生化需氧量、动植物油、总氰化物、粪大肠菌群、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、化学需氧量、总磷	微黄、无臭、透明、无浮油

表 2-3 噪声检测项目

检测点位	检测项目	检测时段
1#点（项目东侧厂界外，距地面 1.5m） (N:30.438141°；E:104.354147°)	等效连续 A 声级 ($L_{Aeq,T}$)	昼间、夜间
2#点（项目西侧厂界外，高于围墙 0.5m） (N:30.438753°；E:104.353211°)		
3#点（项目北侧厂界外，高于围墙 0.5m） (N:30.438800°；E:104.353406°)		

5、检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1、5-2、5-3。

表 5-1 无组织废气检测结果及评价

检测点位	项目名称	检测结果				标准 限值	评价 结论
		第一次	第二次	第三次	第四次		
1#点(污水处理站西北侧)	氨 (mg/m ³)	0.24	0.24	0.24	0.23	1.0	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.25	0.25	0.24	0.25		
3#点(污水处理站西南侧)		0.24	0.24	0.25	0.24		
最高浓度值		0.25					
1#点(污水处理站西北侧)	硫化氢 (mg/m ³)	0.007	0.006	0.007	0.008	0.03	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.008	0.009	0.008	0.009		
3#点(污水处理站西南侧)		0.008	0.009	0.010	0.008		
最高浓度值		0.010					
1#点(污水处理站西北侧)	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	10	符合
2#点(污水处理站西侧)		<10	<10	<10	<10		
3#点(污水处理站西南侧)		<10	<10	<10	<10		
最高浓度值		<10					
1#点(污水处理站西北侧)	氯气 (mg/m ³)	0.06	0.05	0.07	0.06	0.1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.08	0.07	0.06	0.07		
3#点(污水处理站西南侧)		0.10	0.08	0.09	0.09		
最高浓度值		0.10					
1#点(污水处理站西北侧)	甲烷 (%)	0.0004	0.0004	0.004	0.0004	1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
3#点(污水处理站西南侧)		0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
最高浓度值		0.0005					

不保
★
检测

表 5-2 废水检测结果及评价

检测项目	检测结果				标准 限值	评价 结论
	第一次	第二次	第三次	平均值		
化学需氧量 (mg/L)	63	78	73	71	250	符合
五日生化需氧量 (mg/L)	18.4	19.5	19.1	19.0	100	符合
动植物油 (mg/L)	0.32	0.30	0.33	0.32	20	符合
粪大肠菌群 (MPN/L)	3.2×10^2	3.3×10^2	3.9×10^2	3.5×10^2	5000	符合
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.173	0.207	0.218	0.199	10	符合
总氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.5	符合
挥发酚 (mg/L)	0.03	0.02	0.04	0.03	1.0	符合
石油类 (mg/L)	0.27	0.28	0.26	0.27	20	符合
悬浮物 (mg/L)	7	11	9	9	60	符合
总磷 (mg/L)	1.29	1.52	1.43	1.41	/	/

备注：低于方法检出限的检验结果，用“方法检出限+L”表示。

表 5-3 噪声检测结果及评价


单位：dB(A)

检测点位	检测结果			标准限值		评价 结论
	昼间	夜间	夜间最大声级	昼间	夜间	
1#点 (项目东侧厂界外, 距地面 1.5m)	56	46	56	60	50	符合
2#点 (项目西侧厂界外, 高于围墙 0.5m)	56	46	57			
3#点 (项目北侧厂界外, 高于围墙 0.5m)	57	46	54			

备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A)。



检测点位布点示意图

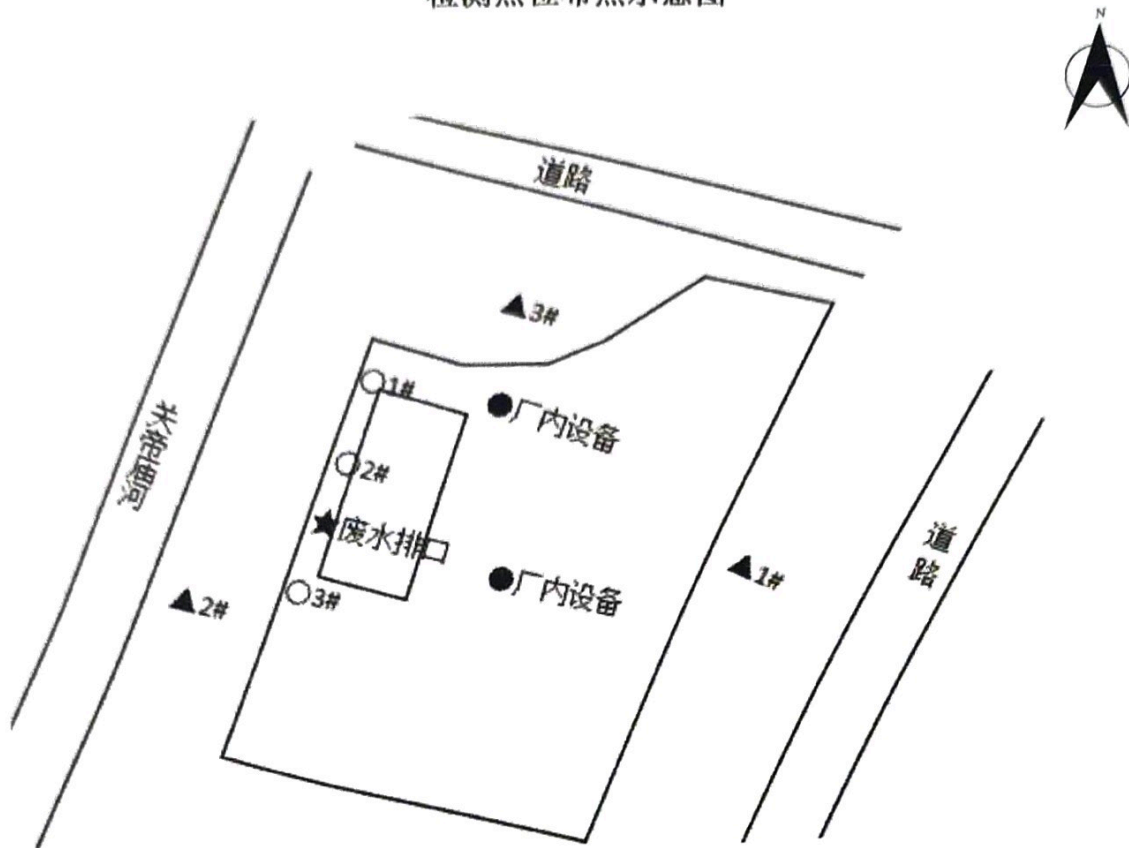

注：★为废水检测点位

○为无组织废气检测点位

▲为噪声检测点位

●为噪声源

(以下空白)

报告编制：素洁； 审核：[Signature]; 签发：陈余

日期：2026.7.17； 日期：2026.7.17； 日期：2026.7.17

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 8 月 11 日对成都东部新区第二人民医院项目废水、废气进行现场采样及检测，对项目噪声进行现场检测，并于 2026 年 8 月 11 日~2026 年 8 月 17 日对所采集的废水、废气样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438800°；E:104.353312°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1、2-2、2-3。

表 2-1 无组织废气检测项目

检测点位	检测项目
1#点（污水处理站西北侧） (N:30.438725°；E:104.353230°)	氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度
2#点（污水处理站西侧） (N:30.438633°；E:104.353163°)	
3#点（污水处理站西南侧） (N:30.438562°；E:104.353160°)	

表 2-2 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438725°；E:104.353223°)	五日生化需氧量、动植物油、总氰化物、粪大肠菌群、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、化学需氧量、总磷	微黄、无臭、透明、无浮油

表 2-3 噪声检测项目

检测点位	检测项目	检测时段
1#点（项目东侧厂界外，距地面 1.5m） (N:30.437972°；E:104.354059°)	等效连续 A 声级 ($L_{Aeq,T}$)	昼间、夜间
2#点（项目西侧厂界外，高于围墙 0.5m） (N:30.438721°；E:104.353226°)		
3#点（项目北侧厂界外，高于围墙 0.5m） (N:30.438843°；E:104.353406°)		

5、检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1、5-2、5-3。

表 5-1 无组织废气检测结果及评价

检测点位	项目名称	检测结果				标准 限值	评价 结论
		第一次	第二次	第三次	第四次		
1#点(污水处理站西北侧)	氨 (mg/m ³)	0.28	0.27	0.31	0.30	1.0	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.28	0.28	0.30	0.30		
3#点(污水处理站西南侧)		0.29	0.29	0.31	0.31		
最高浓度值		0.31					
1#点(污水处理站西北侧)	硫化氢 (mg/m ³)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.03	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.005	0.006	0.006	0.006		
3#点(污水处理站西南侧)		0.006	0.005	0.005	0.005		
最高浓度值		0.006					
1#点(污水处理站西北侧)	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	10	符合
2#点(污水处理站西侧)		<10	<10	<10	<10		
3#点(污水处理站西南侧)		<10	<10	<10	<10		
最高浓度值		<10					
1#点(污水处理站西北侧)	氯气 (mg/m ³)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.09	0.09	0.07	0.08		
3#点(污水处理站西南侧)		0.08	0.06	0.06	0.07		
最高浓度值		0.09					
1#点(污水处理站西北侧)	甲烷 (%)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	1	符合
2#点(污水处理站西侧)		0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
3#点(污水处理站西南侧)		0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
最高浓度值		0.0005					

表 5-2 废水检测结果及评价

检测项目	检测结果				标准 限值	评价 结论
	第一次	第二次	第三次	平均值		
化学需氧量 (mg/L)	87	82	95	88	250	符合
五日生化需氧量 (mg/L)	33.7	30.4	36.8	33.6	100	符合
动植物油 (mg/L)	0.25	0.31	0.24	0.28	20	符合
粪大肠菌群 (MPN/L)	3.8×10^2	3.4×10^2	3.3×10^2	3.5×10^2	5000	符合
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.505	0.432	0.469	0.469	10	符合
总氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.5	符合
挥发酚 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	1.0	符合
石油类 (mg/L)	0.28	0.30	0.33	0.30	20	符合
悬浮物 (mg/L)	10	8	12	10	60	符合
总磷 (mg/L)	1.94	2.09	2.23	2.09	/	/

备注：低于方法检出限的检验结果，用“方法检出限”表示。


表 5-3 噪声检测结果及评价

单位：dB(A)

检测点位	检测结果			标准限值		评价 结论
	昼间	夜间	夜间最大声级	昼间	夜间	
1#点 (项目东侧厂界外, 距地面 1.5m)	58	45	55	60	50	符合
2#点 (项目西侧厂界外, 高于围墙 0.5m)	57	45	56			
3#点 (项目北侧厂界外, 高于围墙 0.5m)	58	46	55			

备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A)。

检测点位布点示意图

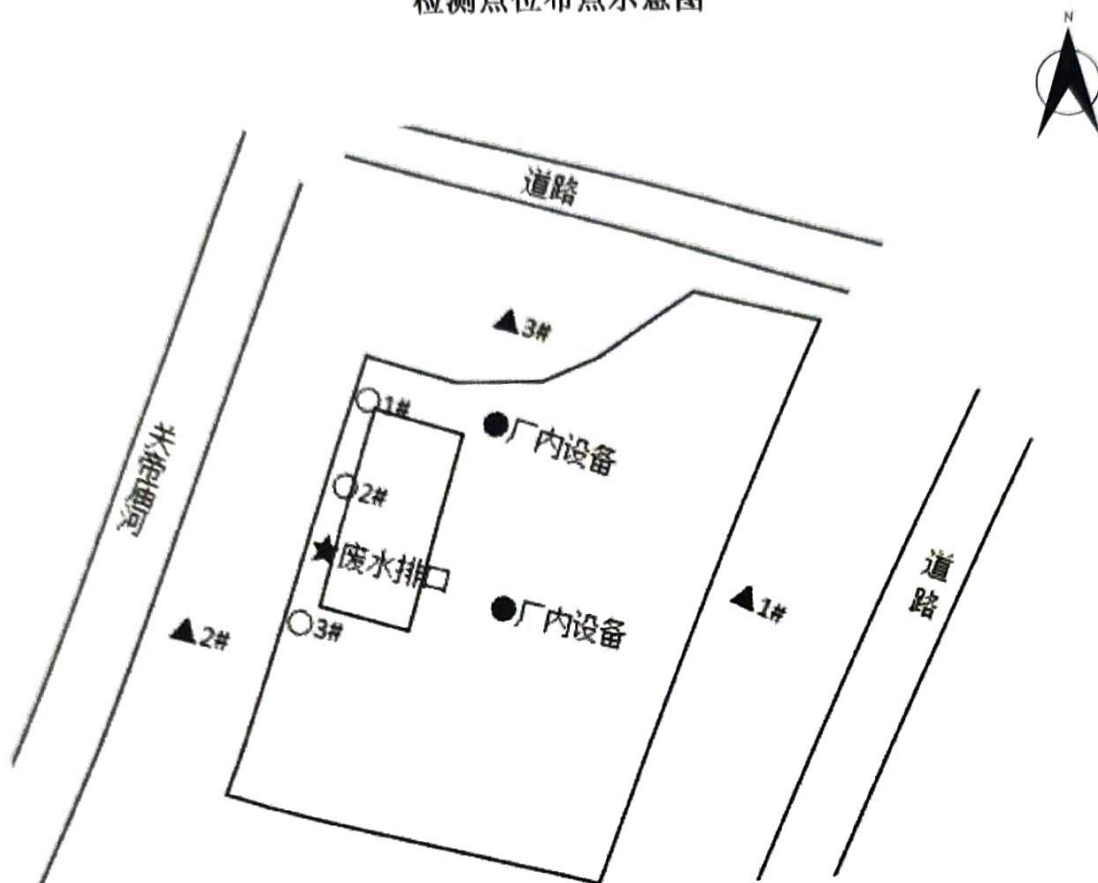

注：★为废水检测点位

○为无组织废气检测点位

▲为噪声检测点位

●为噪声源

(以下空白)

报告编制: 李13; 审核: 王12; 签发: 陈14

日期: 2016.8.31; 日期: 2016.8.31; 日期: 2016.8.31

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托,于2026年1月10日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样,并于2026年1月10日至2026年1月12日对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道(经纬度:N:30.438716°;E:104.353216°)。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438715°;E:104.353253°)	粪大肠菌群	无色、无臭、 透明、无浮油

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析及方法来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	20 MPN/L
		隔水式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	 2.1×10 ³

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 2 月 6 日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样，并于 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 8 日对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438820°；E:104.353150°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438823°；E:104.353153°)	粪大肠菌群	微黄、无臭、 透明、无浮油

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析及方法来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	20 MPN/L
		隔水式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	3.2×10 ²



1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托,于2026年4月20日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样,并于2026年4月20日至2026年4月22日对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道(经纬度:N:30.438826°;E:104.353228°)。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438805°;E:104.353207°)	粪大肠菌群	微黄、微臭、 透明、无浮油

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析及方法来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵 法 HJ347.2-2018	电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	20 MPN/L
		隔水式恒温培养 箱 GHP-9080	2017096	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	 3.3×10 ³

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 5 月 26 日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样，并于 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 28 日对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438734°；E:104.353173°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438710°；E:104.353169°)	粪大肠菌群	微黄、无臭、 透明、无浮油

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	20 MPN/L
		隔水式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	 3.4 × 10 ²

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 7 月 8 日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样，并于 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 9 日至对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438771°；E:104.353280°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438693°;E:104.353205°)	粪大肠菌群	微黄、无臭、 透明、无浮油

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析及方法来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018	隔热式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	10 MPN/L
		程控定量封口机 JC-SP	2023001	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	5.8×10 ²



1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 9 月 7 日对成都东部新区第二人民医院项目废水进行现场采样，并于 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 9 日对所采集的废水样品进行检测分析。该项目位于成都东部新区贾家街道（经纬度：N:30.438680°；E:104.353277°）。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 废水检测项目

检测点位	检测项目	样品性状
废水排口 (N:30.438681°；E:104.353270°)	粪大肠菌群	微黄、微臭、 透明、无浮油

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目名称	分析及方法来源	使用仪器	仪器编号	检出限
粪大肠菌群	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法 HJ 347.2-2018	隔热式恒温培养箱 GHP-9080	2017096	20 MPN/L
		电热恒温培养箱 DHP-9082	2017042	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果

检测项目	检测结果
粪大肠菌群 (MPN/L)	7.9×10 ²